

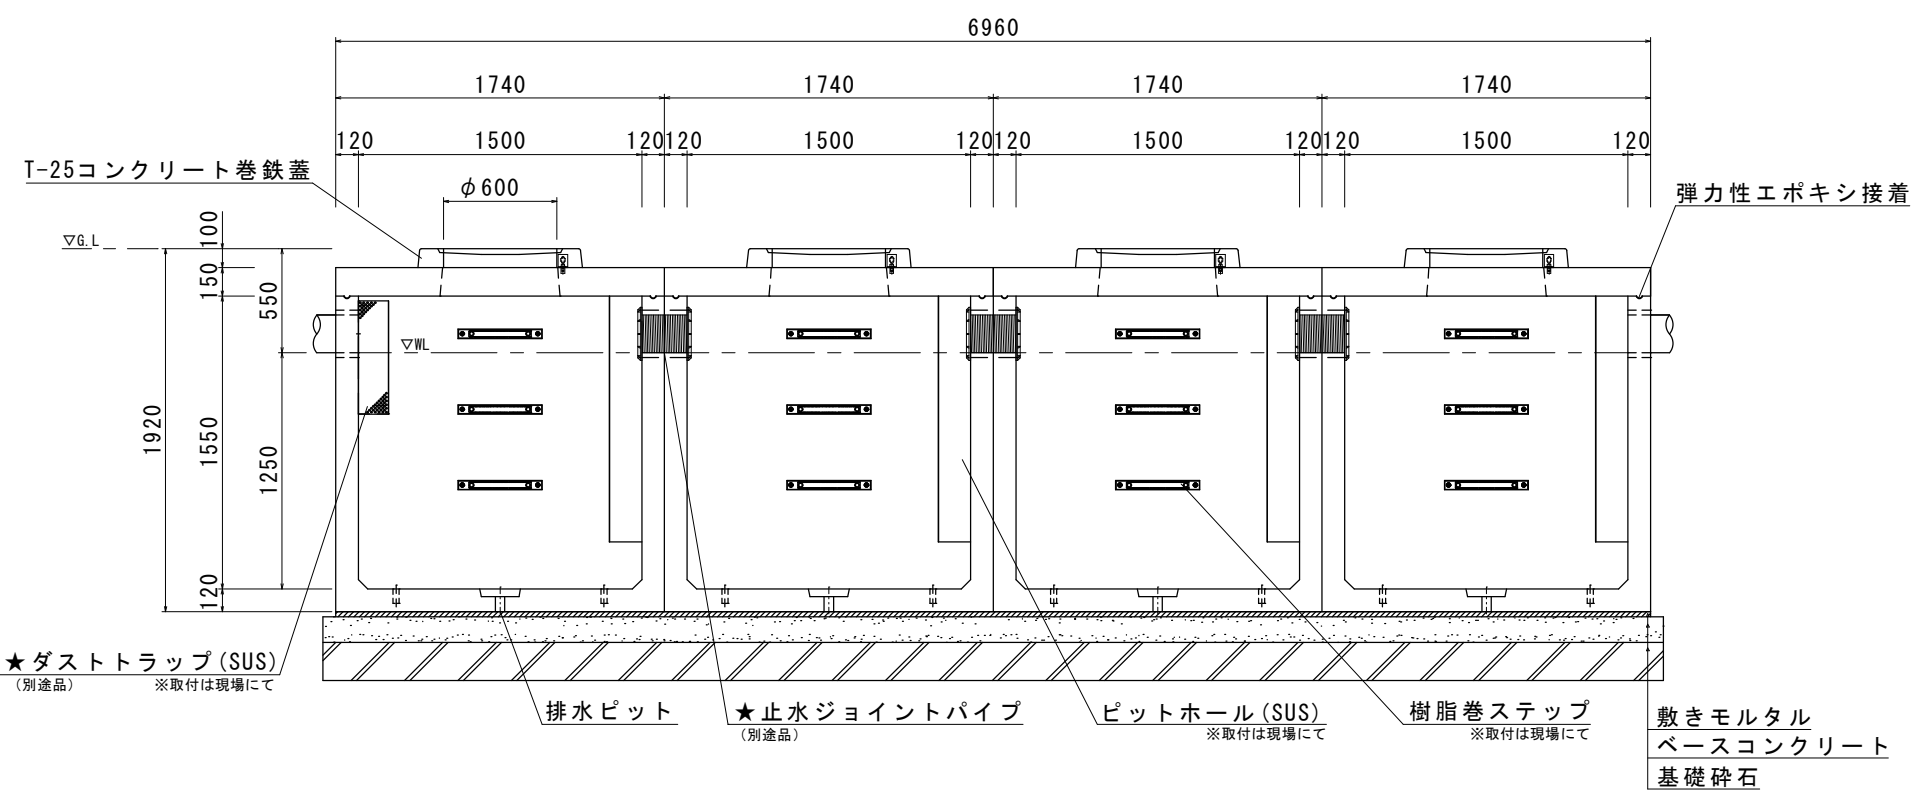


正面断面図

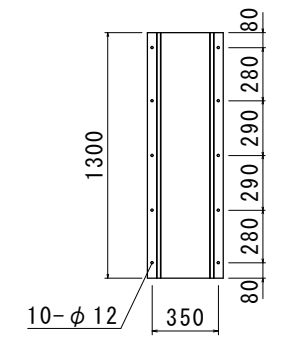

A-A断面図

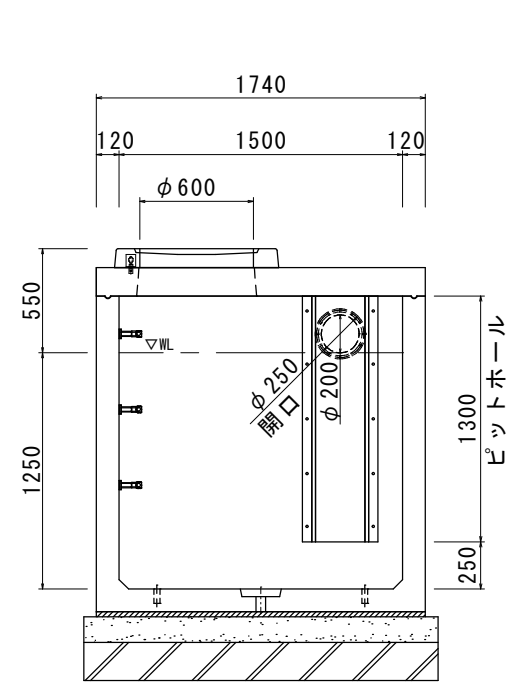


材 料 表(準備部材)

種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	H=	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	16 本
止水ジョイントパイプφ200	SJP200	3 組
樹脂巻ステップ	-	12 本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ステップ固定用ボルト(L=30)	SUS304-M12	24 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	24 枚
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ(標準・200~300)	SUS304	1 組
芯棒打込み式座金付きアンカー(下穴ドリル径φ=8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	44 組
OKエポンド	弾力性接着剤	16 本
止水栓	-	4 個
フック	SS400	2 本
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M20	4 本

★オプション

<p>OCS-AB オイルチェックセンサー</p> <p>★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます</p>	<p>着脱式ダストトラップφ200~φ300用 (SUS t=0.8mm)</p>	<p>止水ジョイントパイプ200</p>
--	---	----------------------

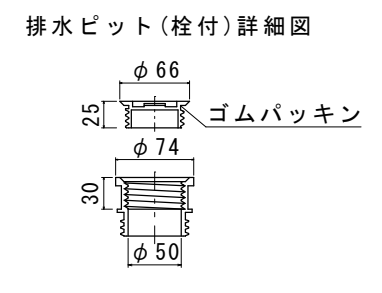

■お客様ご記入欄

現場名 _____

略称名 _____

■ G. L ~ 管下 H=() mm

■ 接続管(呼び径) 管種()・φ() mm

■ 備考欄 _____

品名(規格名)	参考重量(1基)	数 量
上部1500×1500(スラブ)	1136kg	4基
下部1500×1500×1550	3954kg	4基
合 計	5090kg	4組

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

品 名 0. K式油水分離槽
4槽式 OKY0(S)-15155

検 図 設 縮 図 示
尺 計 尺 示

図 番 15155-4

株式会社 オーイケ