



油水分離槽文字 鑄鉄丸蓋
T-25 (FCD500・簡易防水・防臭・防音・ノンスリップ)

ピットホール (標準)
(SUS製 t=0.8mm)

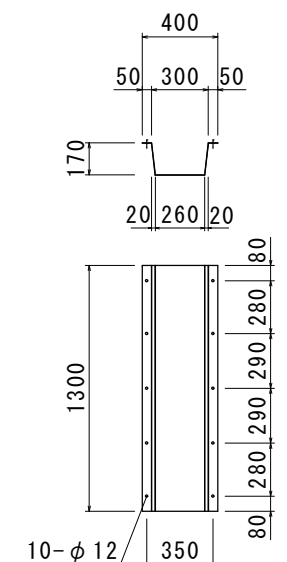

ピットホール取付詳細図

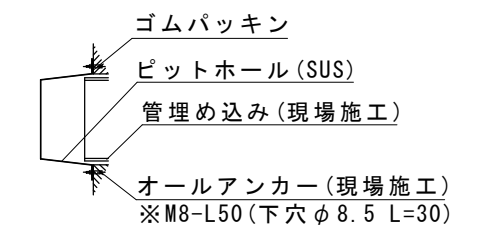

材 料 表 (準備部材)

種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	H=	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト (L=30)	SS400-M12	16 本
止水ジョイントパイプφ200	SJP200	3 組
樹脂巻ステップ	-	12 本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ステップ固定用ボルト (L=30)	SUS304-M12	24 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	24 枚
ピットホール (標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ (標準・200~300)	SUS304	1 組
芯棒打込み式座金付きアンカー (下穴ドリル径φ=8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	44 組
OKエポボンド	弾力性接着剤	16 本
止水栓	-	4 個
フック	SS400	2 本
本体吊り金具 (アイボルト)	SS400-M20	4 本

★オプション

OCS-AB オイルチェックセンサー	着脱式ダストトラップφ200~φ300用 (SUS t=0.8mm)	止水ジョイントパイプ200

★排水ピット (栓付) 詳細図

★ダストトラップ (SUS) (別産品) ※取付は現場にて

★排水ピット (別産品) ※取付は現場にて

★止水ジョイントパイプ (別産品) ※取付は現場にて

★樹脂巻ステップ (別産品) ※取付は現場にて

★ダストトラップ専用吸着マットもご用意できます

■お客様ご記入欄

現場名 _____

略称名 _____

■ G.L~管下 H=() mm

■ 接続管(呼び径) 管種 () ・ φ () mm

■ 備考欄 _____

品名 (規格名)	参考重量 (1基)	数 量	品 名
上部1500×1500×250	1335kg	4基	0.K式油水分離槽
下部1500×1500×1550	3954kg	4基	4槽式 OKY0-1518
合 計	5289kg	4組	検 図 設 縮 図 示

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

株式会社 オーイケ 1518-4