




正面断面図

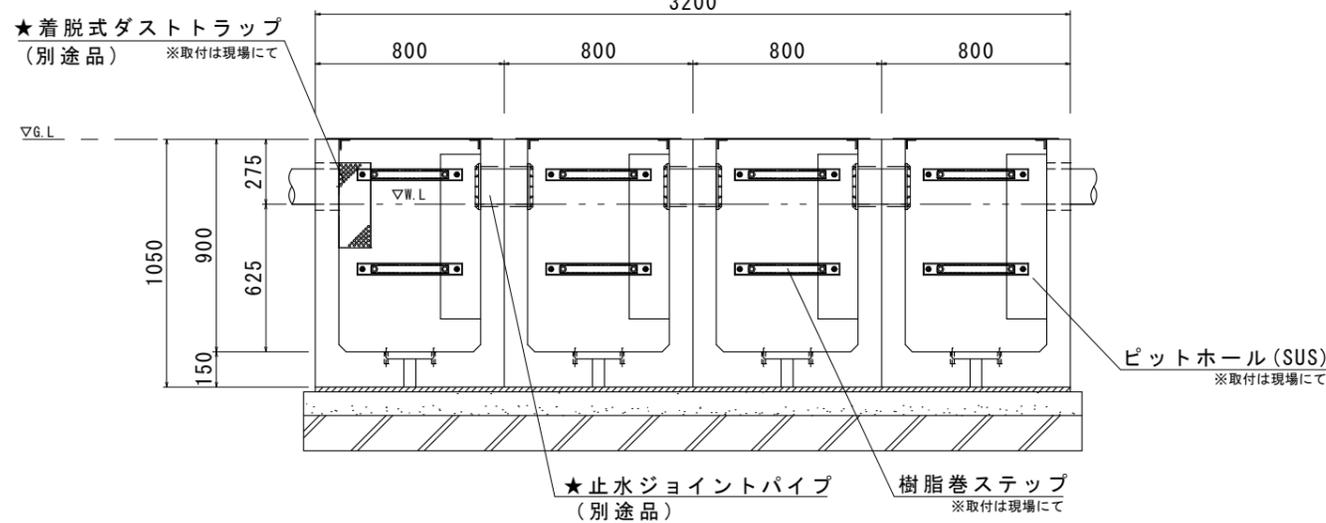


A-A断面図

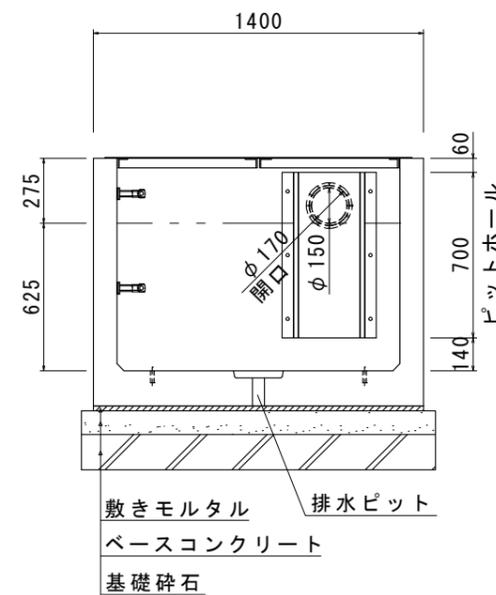

ピットホール(標準)

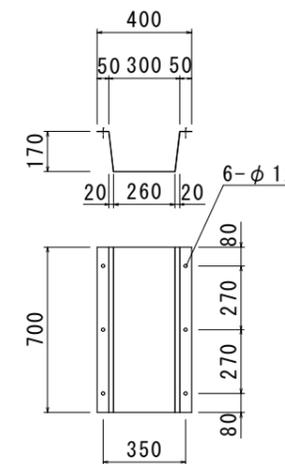


ピットホール取付詳細図

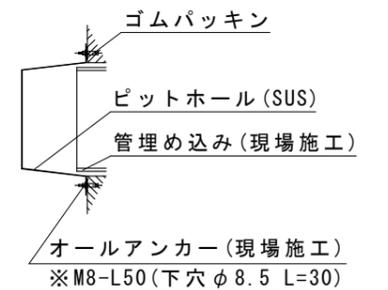


材料表(準備部材)

種別	規格	数量
鋼鋼板蓋 t=4.5	溶融亜鉛メッキ	8 枚
止水ジョイントパイプφ150	SJP150	3 組
樹脂巻ステップ	-	8 本
ステップ固定用ボルト(L=30)	SUS304-M12	16 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	16 枚
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	1 組
芯棒打込み式座金付きアンカー(下穴ドリル径=φ8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	26 組
止水栓	-	4 個
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4 個

★オプション

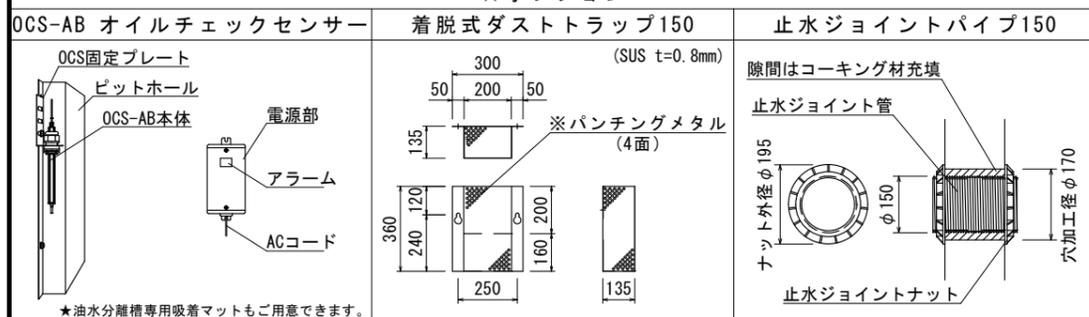

排水ピット(栓付)詳細図



■お客様ご記入欄

現場名	
略称名	
■G.L.~管下	H=()mm
■接続管(呼び径) 管種()・φ()mm	
■接続側溝	内寸()mm×()mm

規格	参考重量(1基)	数量
600×1200×900	1320Kg	4基

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
 ※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
 ※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願います。
 ※取付の際には締めすぎにご注意下さい。

品名	0. K式油水分離槽 4槽式 OKYJ-6009C			
承認	検	設	縮	図
	尺	計	尺	示
				図番
				6009C-4

株式会社 オーイケ