

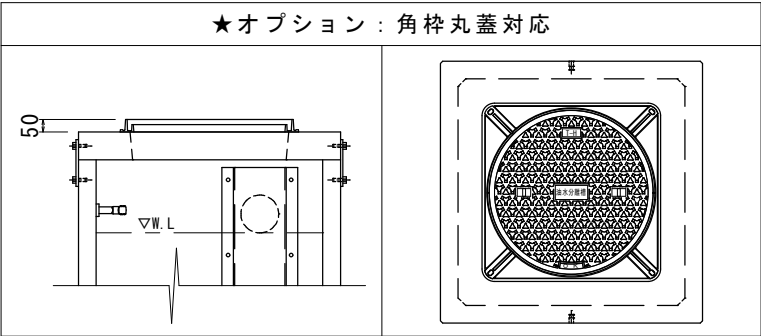
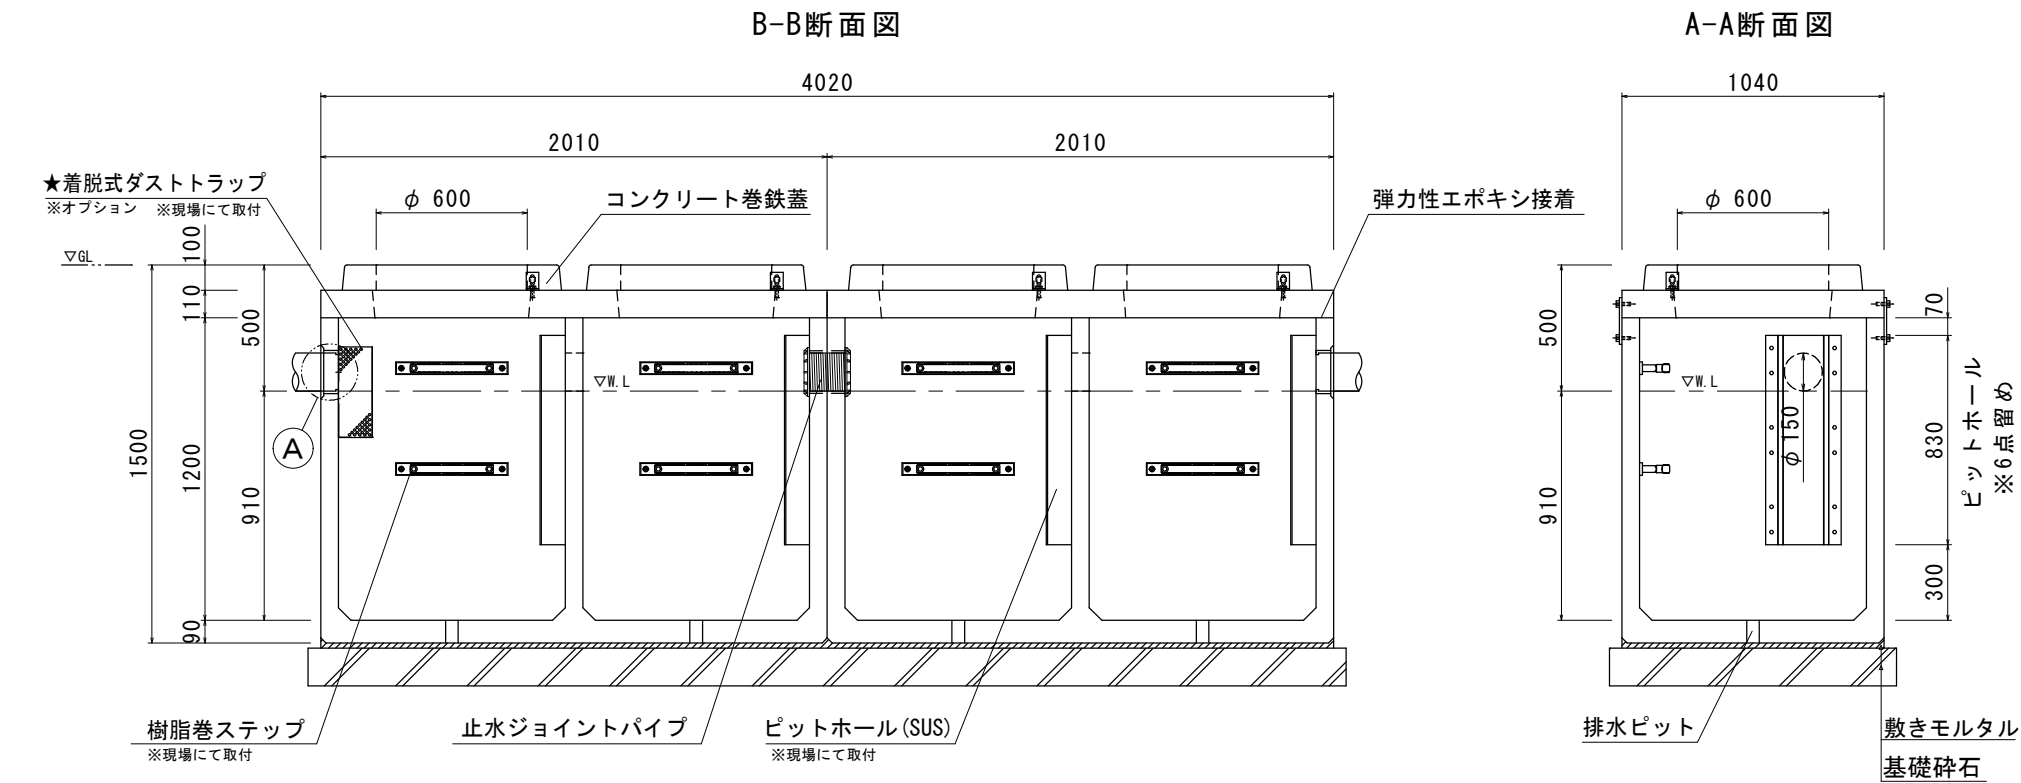
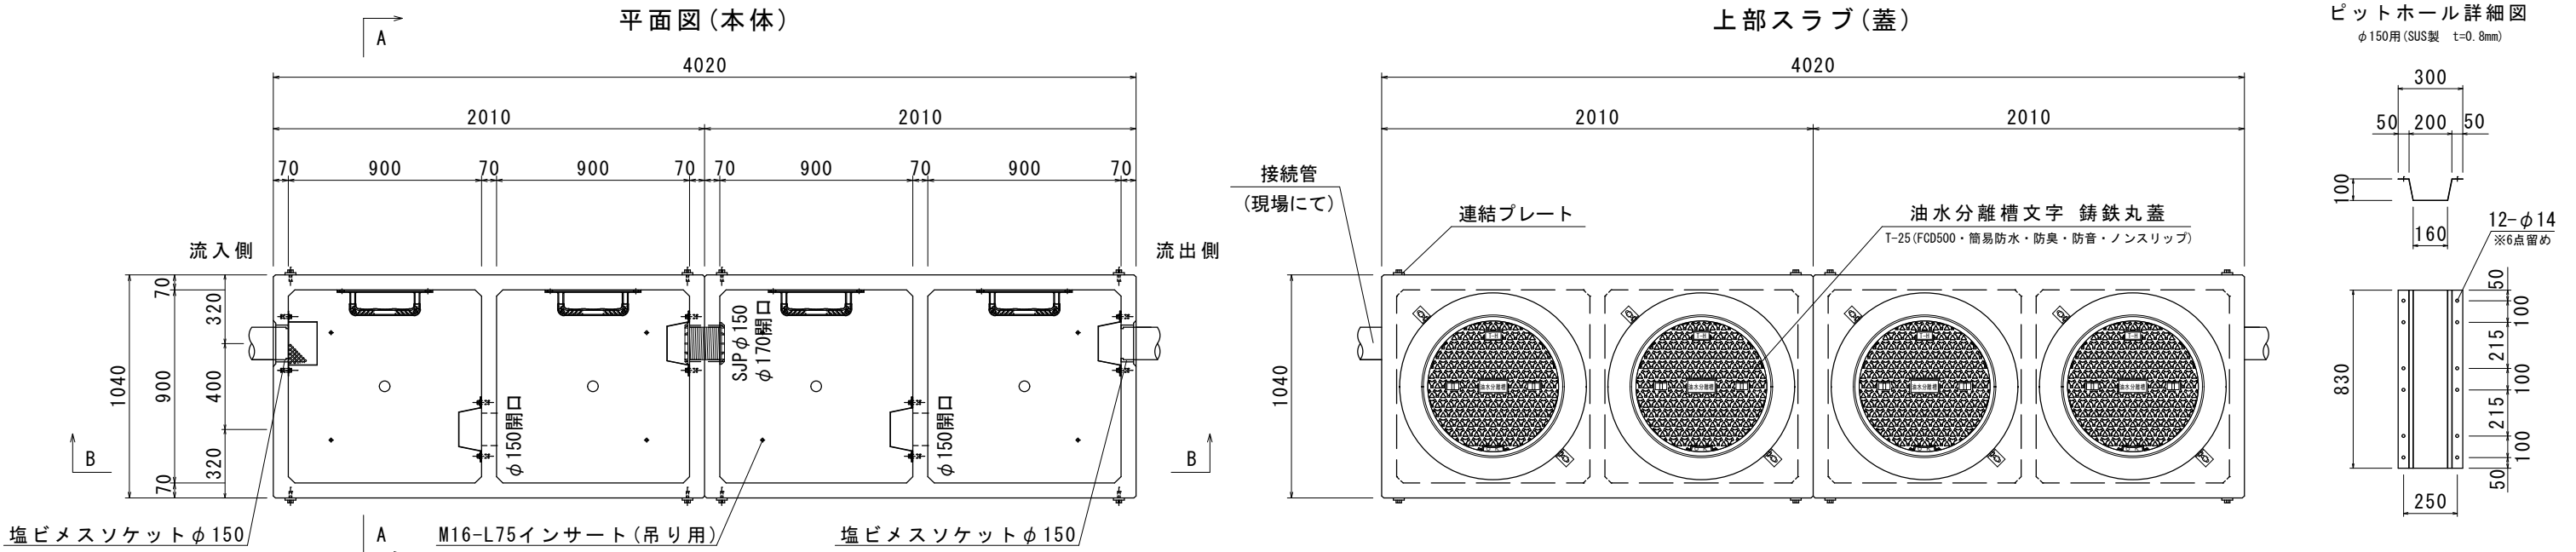
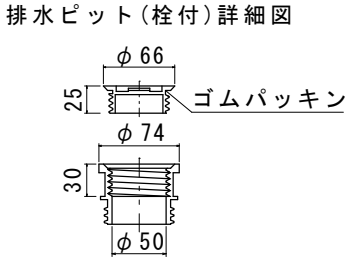


(900×900×1200) ×2 底面一体成形

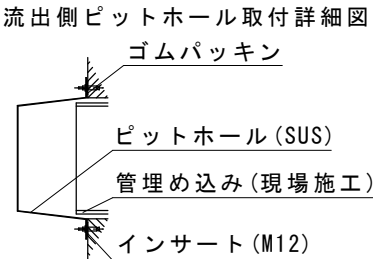

材 料 表(準備部材)		
種 別	規 格	数 量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4 組
調整リング	-	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	8 本
寸切りボルト(L=70)・ナット・ワッシャー	SS400-M12	8 組
止水ジョイントパイプφ150	SJP150	1 組
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	1 組
樹脂巻ステップ	-	8 本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ピットホール、ダストトラップ	SUS304-M12	42 組
ステップ固定用ボルト(L=30)・ワッシャー	弾力性接着剤	6 本
OKエポボンド	-	4 個
止水栓	SS400	2 本
フック	SS400-M16	4 個


A 部詳細図(埋込み部)
※S=1/10

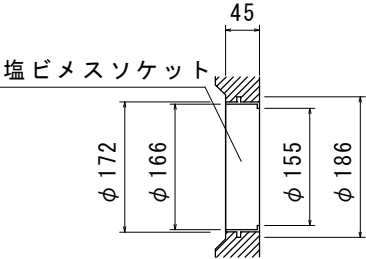

★オプション

OCS-AB オイルチェックセンサー

着脱式ダストトラップ150

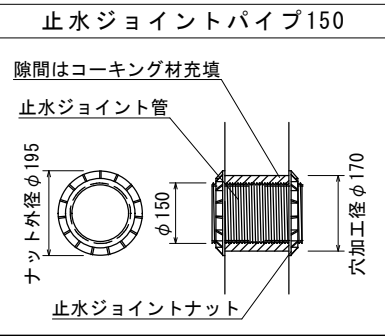

現場名	-
略称名	-

規 格	参考重量(1基)	数 量
スラブ板 1040×2010×110	410kg	2基
下部 1040×2010×1290	1800kg	2基
合 計	2210kg	2組

※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップを固定する際には、締めすぎにご注意下さい。

品名

0. K式油水分離槽
OKYS09-12 2槽式×2

承認

検 図

設 計

縮 尺

図 示

図 番

RX-9.1